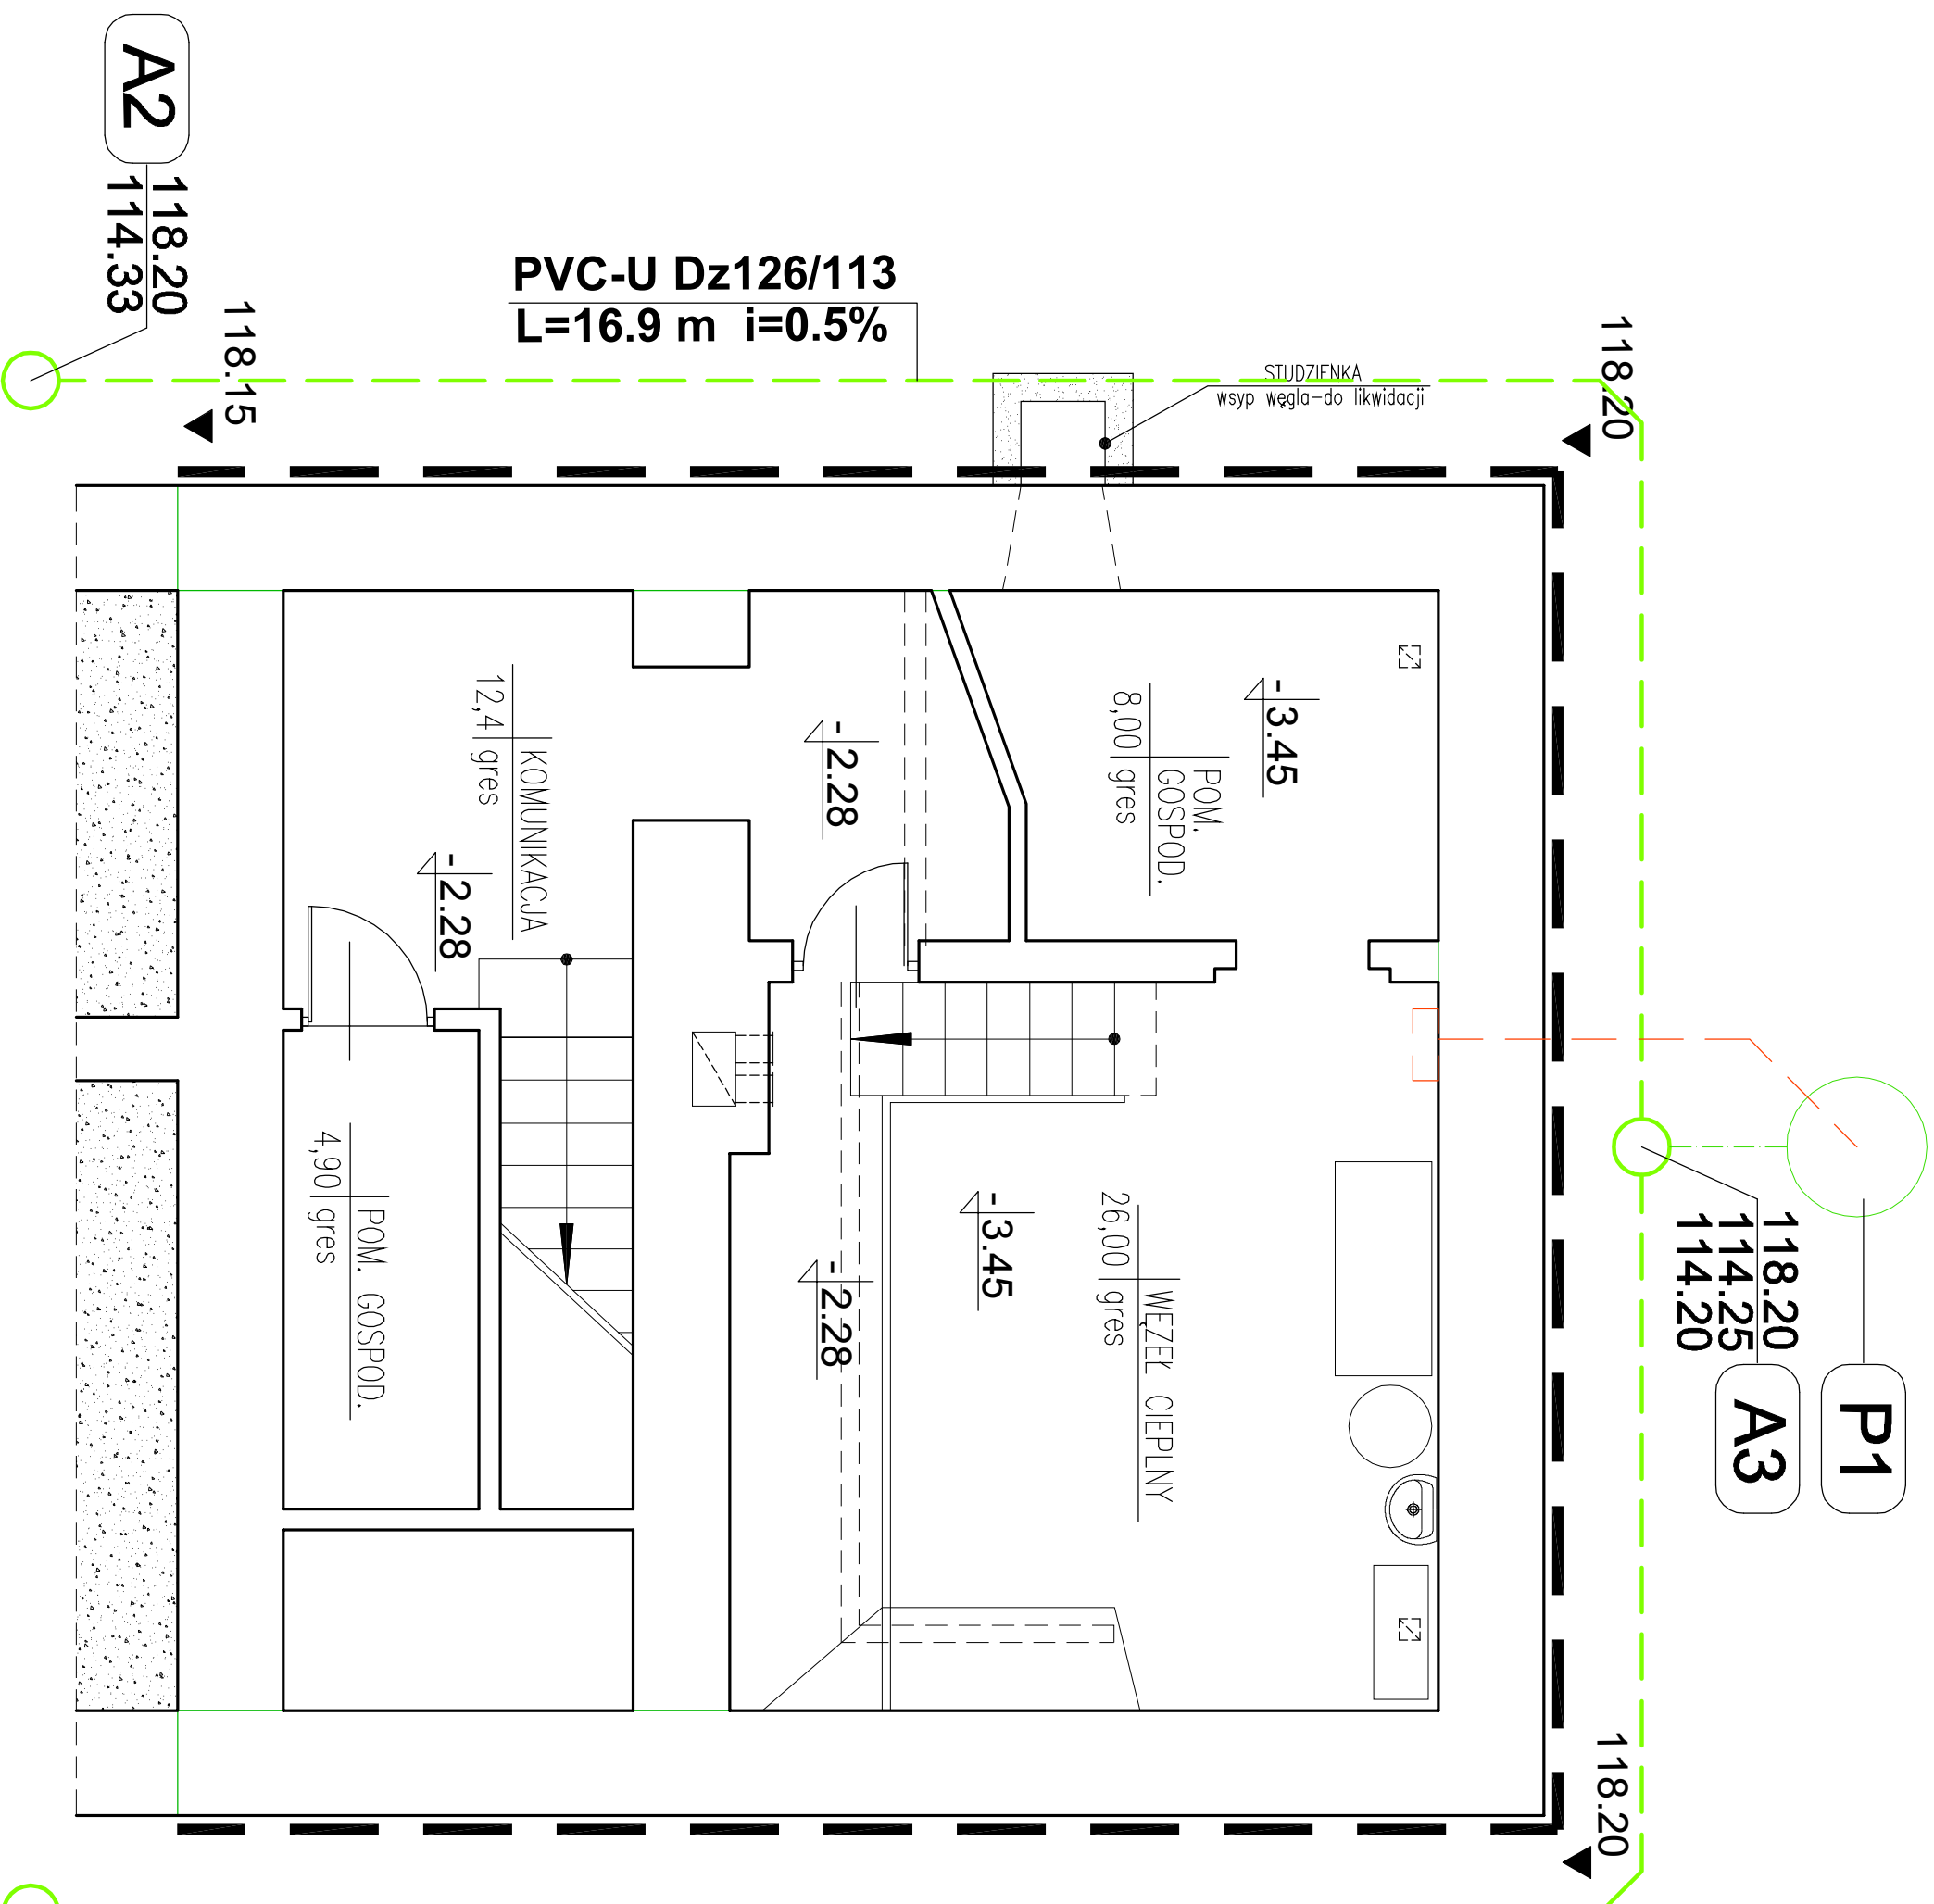


PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. R. Kupińska upr.w spec. BL/19301	

LEGENDA:

- PROJEKTOWANY DRENAŻ OPASKOWY
PROJEKTOWANA KANAL. DESZCZOWA
z przepompownią, wód drenazowych P1
PROJEKTOWANE ZASILANIE PRZEPOMPOWNI
PROJEKTOWANA IZOLACJA PRZECIWMODNA

$$\pm 0.00 \text{ p.p.p.} = 118.18$$


PVC-U Dz126/113
L=16.9 m i=0.5%

$$\frac{117.90}{114.33} A_3$$